


**Planungshinweise:**  
**Das Höhenniveau des Dauerstaus von SediPoint muss stets über dem maximalen Wasserspiegel der nachfolgenden Rigole liegen.**  
**In der Zu- und Ablaufleitung muss für Q<sub>crit</sub> Freispiegelabfluss herrschen.**  
 Die Höhenanpassung des SediPoint-Regenwasserreinigungsschachtes durch Kürzung des Konus, Verwendung zusätzlicher Auflageringe bzw. Einsatz eines Schachtaufsetzrohres ist abhängig von der Zulaufsituation und bzw. der Höheneinordnung der nachgeschalteten Versickerungsrigole.

Diese Prinzipzeichnung ist eine Planungshilfe. Sie ist auf der Grundlage der objektbezogenen Bemessung unter Berücksichtigung der spezifischen Standortbedingungen im Rahmen der Planung anzupassen.  
 Technische/konstruktive Änderungen vorbehalten!

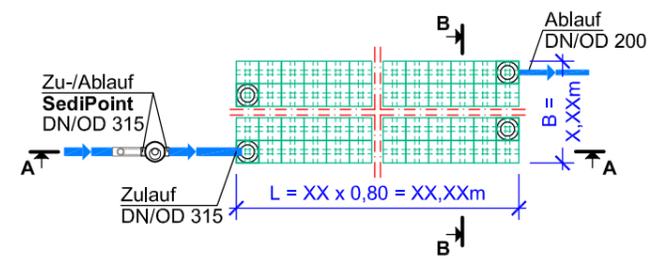

Übersichtslageplan  
 M 1:250

<h1 style="text-align: center;">FRÄNKISCHE</h1>		Vers.	Art der Änderung	Datum	Name
		Bauvorhaben: <b>Bauvorhaben          Längsschnitt A-A + Übersichts-LP</b>			
Datum gez.	Bearbeiter	Füllkörperrigole mit Rigofill ST+ QuadroControl ST 1-lagig, Regenwasserreinigung durch SediPoint			Bl.-Nr. <b>10</b>
<b>04/2016</b>		Objekt-Nr.: 1- XX XXX			